



Obec Horné Hámre

Horné Hámre 45
966 71 Horné Hámre

Číslo spisu: 01/2021 SP – 07/2021

V Žarnovici, dňa: 15.03.2021

Rozhodnutie naobmedzo
právoplatnosť do 17.05.2021

podpis zadpovedného pracovníka



STAVEBNÉ POVOLENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Horné Hámre, zastúpená starostom obce, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) posúdilo žiadosť o stavebné povolenie, zo dňa 08.01.2021, na líniovú stavbu: „**13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV**“ v rozsahu stavebných objektov: **Zahustenie TS, Rozšírenie NNK, Montáž UV, Prípojka VNK**, nachádzajúcej sa podľa projektovej dokumentácie a listov vlastníctva na pozemkoch obci Horné Hámre, katastrálne územie Horné Hámre, na pozemkoch C-KN parc. č. 578/1, 808/1, 715/1, 2980, 2981/18, 2981/19, 2982, 2987/8, 2987/13 a na pozemkoch podľa E-KN parc. č. 581/3, 774, 2083/2, na ktorých sa stavba umiestňuje, susedných pozemkov a susedných stavieb, stavebníka: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, v zastúpení splnomocneného zástupcu Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre, IČO: 45515255 a na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 62 – 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ktorého účastníkmi sú: žiadateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, splnomocnený zástupca: Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre, starosta obce Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre, Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica, Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom, Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, oddelenie výkonu služby, M. Chrástecká 123, 965 01 Žiar na d Hronom, Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrástecká č. 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom, Banskobystrická regionálna správa cest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou,

rozhodla takto:

Podľa § 66 stavebného zákona v spojení s ust. § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa pre stavebníka:

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151,

v zastúpení splnomocneného zástupcu Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre, IČO: 45515255

p o v o l' u j e

línirová stavba:

„13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV“

v rozsahu stavebných objektov:

- Zahustenie TS, Rozšírenie NNK, Montáž UV, Prípojka VNK

v obci Horné Hámre, katastrálne územie Horné Hámre, na pozemkoch C-KN parc. č. 578/1, 808/1, 715/1, 2980, 2981/18, 2981/19, 2982, 2987/8, 2987/13 a na pozemkoch podľa E-KN parc. č. 581/3, 774, 2083/2, na ktorých sa stavba umiestňuje, susedných pozemkov a susedných stavieb

Na stavbu pod názvom: „13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV“ bolo Obcou Horné Hámre vydané územné rozhodnutie pod číslom spisu: 414/2020 ÚR-04/2020 dňa 26.11.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2020.

Technické riešenie:

Úsek A/1.1. VN prípojka - Demontáž

Napäťová sústava: 22 kV, 50 Hz

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania.

Jestvujúca odbočka zo vzdušného vedenia 1.č.378 napája jestv. priečasovový trafostanicu 378/ts/h.hamre_brod cez úsekový vypínač 378/uv/h.hamre_brod. Je navrhovaná demontáž tohto UV typu Dribo.

Úsek A/1.2. VN prípojka - Montáž

Napäťová sústava: 22 kV, 50 Hz

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania.

Na jestv. podpernom bode, po demontáži UV, bude osadený nový UV pre montáž do vedenia pre TS 378/ts/h.hamre_brod a UV pre zvislú montáž, pre napojenie navrhovanej VNK kábelovej prípojky. Z nového zvislého bezkomorového úsekového vypínača, ktorý sa namontuje na jestvujúci podperný bod vzdušného vedenia, sa vyvedie VNK zemný kábel o priereze 70 mm², dl. 413 m, ktorý bude ukončený vo VN rozvádzací navrhovanej kioskovej koncovej trafostanice. Káble budú uložené vo výkope hĺbky 120 cm, v pieskovom lôžku v chráničkách priemeru 160mm pod povrhom plánovaného chodníka. Po celej dĺžke výkopu bude položená výstražná PVC fólia.

Úsek A/1.3. Kioskovej trafostanica

Je navrhované osadenie koncovej kioskovej TS typu MRK 800 do 630 kVA s transformátorom S=250 kVA. NN rozvádzací bude navrhovaný na In = 1000A, s NN vývodmi istené listovými poistkovými odpínačmi 5x In =400A a 2x ln=160A. Požadujeme elektronický ampérmetr pripojený cez skúšobnú svorkovnicu. Umiestnenie, zapojenie a prevádzkovanie trafostanice je zrejmé z priložených situácií a jednopólovej schémy zapojenia.

Úsek A/1.4. NNK kábelové rozvody

Napäťová sústava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz - TN-C

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania

Z poistkových vývodov NN rozvádzací koncovej kioskovej TS je navrhovaná montáž 2x NN zemného kábla o priereze 240 mm², dl. 200 m a 336 m, vyvedené v bodoch C, D, E, F, G, H, I, J do kábelových rozpojovacích istiacich skriň PRIS 3/7 v počte 8 ks. V bode K na jestvujúcom podpernom bode vzdušného vedenia NNS je navrhované osadenie vonkajšej istiacej skrine VRIS2. Káble budú uložené vo výkope hĺbky 80 cm, v pieskovom lôžku v chráničkách priemeru 110mm pod povrhom plánovaného chodníka. Po celej dĺžke výkopu bude položená výstražná PVC fólia. Trasa, zapojenie a prevádzkovanie NNK rozvodu je zrejmá z priložených situácií a jednopólovej schémy zapojenia.

Úsek č.A/1.5. Optochránička

V trase navrhovaného VNK a NNK do kábelovej ryhy sa položí optická chránička.

Pre uskutočnenie stavby sa na podklade § 66 stavebného zákona a § 10 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia a ktorá je vypracovaná projektantom stavby: Binó s.r.o., Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina, zodpovedný projektant: Ing. Štefan Binó – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1704*A*2-3 Inžinierske stavby. **Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.**
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Stavebník do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby oznámi obchodné meno zhotoviteľa stavby tunajšiemu stavebnému úradu súčasne s menom zodpovedného stavbyvedúceho v zmysle § 45 ods. 3 a § 46a stavebného zákona.
3. Za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä stavebného povolenia zodpovedá stavebník a zhotoviteľ stavby.
4. Pred začatím stavby musia stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predložia stavebníci stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
5. Pri realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia § 47 a § 48 stavebného zákona a všeobecných technických požiadaviek na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
6. Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia ako i nadzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a dbať na ochranu v súlade s platnými STN a podmienkami ich správcov.
7. Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby je povinný dbať na to, aby pri uskutočnení stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku ako aj na jestvujúcich inžinierskych sietiach.
8. Realizáciou stavby a používanými mechanizmami počas jej realizácie nesmie byť nad prípustnú mieru zhoršené životné prostredie v jej okolí (prachom, hlukom, zápachom a pod).
9. Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby je povinný v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona viest' stavebný denník, robiť do neho záznamy a všetky dôležité údaje o stavebných prácach, aby boli splnené podmienky uvedené v stavebnom povolení. Stavebný denník predloží ku kolaudačnému konaniu ako súčasť dokumentácie.
10. Stavenisko musí byť zabezpečená pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, alebo zdravia a to aj úplným ohradením. Musí byť zabezpečené uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov. Musí umožňovať pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce. Musí byť zabezpečený odvoz a likvidácia odpadu. Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
11. Stavebník je povinný v zmysle ust. § 43i stavebného zákona stavbu realizovať v súlade s Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
12. Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby je povinný:
 - a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon dohľadu,

- b) bezodkladne ohlásit' stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národnohospodárske škody.
13. Pri realizácii stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona je stavebník povinný použiť vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a originálne doklady o ich vhodnosti predložiť pri kolaudácii stavby stavebnému úradu.
14. Stavba sa povoľuje ako trvalá.
15. Stavba bude dokončená najneskôr v termíne do: **30.04.2023**.
16. Orientačný rozpočtový náklad stavby je 70.000,- €.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie vykoná stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie na stavbu a to na základe písomného návrhu stavebníka.
18. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických nariadení, najmä NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19. Stavebník je povinný označiť stavebnému úradu začatie stavby v zmysle § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona.
20. Stavebník, resp. zhотовiteľ stavby je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom stavba povolená s údajmi: meno a adresa stavebníka, kto ju povolil, dátum a číslo stavebného povolenia, meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho, stavebného dozora.
21. S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby nakladat' v súlade so zákonom o odpadoch. Odpady vzniknuté počas realizácie stavby odovzdávať len osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi. Doklady o zneškodení odpadov predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

Stavebník je ďalej povinný pri výstavbe dodržať podmienky vyplývajúce z odborného vyjadrenia, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, resp. účastníkov konania a to:

1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Obec Horné Hámre, Horné Hámre č.45, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre, zo dňa 21.10.2020 - Fotokópia,
2. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Hámre, Horné Hámre č.23, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre, zo dňa 21.10.2020 - kópia,
3. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zo dňa 06.11.2020 - kópia,
4. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzavretá medzi budúcim predávajúcim Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre a budúcim kupujúcim Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zo dňa 02.11.2020 - kópia,
5. Energotel, a.s., Miletíčova 7, 821 08 Bratislava – Vyjadrenie o existencii trás podzemných telekomunikačných vedení a všeobecné podmienky ochrany vedení v majetku spoločnosti Energotel a.s., zo dňa 03.08.2020 - kópia,
6. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod číslom 6612009241, zo dňa 06.04.2020 – kópia,
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - zápisnica o vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia, zo dňa 11.05.2020 – kópia,
8. Zmluva č. 01/2020 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Obec Horné Hámre, Horné Hámre č.45, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre, zo dňa 25.04.2020 – kópia,
9. Zmluva č. 02/2020 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Hámre, Horné Hámre

- č.23, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre, zo dňa 13.03.2020 - kópia,
10. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred – stanovisko, pod číslom ASMDpS-1-1066/2020, zo dňa 28.08.2020 – kópia,
 11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrástecká č. 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom – stanovisko, pod číslom OU-ZH-OCDPK-2020/009761-002, zo dňa 27.08.2020 – kópia,
 12. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica – odpoved', pod č. 08533/2020/ODDCS-2 32257/2020, zo dňa 21.09.2020 – kópia,
 13. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica – vyjadrenie pre územné a stavebné konanie pod č. BBRSC/05078/2020 BBRSC/05089/2020, zo dňa 18.09.2020 – kópia,
 14. upc broadband, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava – zakreslenie sietí a vyjadrenie pod č. 216191475, zo dňa 29.07.2020 – kópia
 15. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie k projektovej dokumentácii, pod č. SW13364, zo dňa 20.07.2020 – kópia,
 16. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie pod č. TD/NS/0792/2020/SI zo dňa 24.08.2020 – kópia,
 17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom – záväzné stanovisko pod č. L/2020/01063-3, zo dňa 08.09.2020 – kópia,
 18. Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica – záväzné stanovisko pod č. OU-ZC-KR-2020/000305, zo dňa 18.08.2020 – kópia,
 19. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany – Vyjadrenie pod č. BB-2499/2020, zo dňa 09.10.2020 – kópia,
 20. O2 Slovakia, s.r.o. – vyjadrenie zo dňa 14.08.2020 – kópia,
 21. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica – záväzné stanovisko pod č. KPUBB-2020/18314-2/73698/rus, zo dňa 16.09.2020 – kópia,
 22. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. – vyjadrenie k projektu stavby pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia pod č. RK/13819/2020 ZC7/357/2020, zo dňa 07.09.2020 – kópia,
 23. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom – Vyjadrenie pod č. OU-ZH-PLO1-2020/009841-002, zo dňa 20.08.2020 – kópia,
 24. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, oddelenie výkonu služby, M. Chrástecká 123, 965 01 Žiar nad Hronom – záväzné stanovisko pod č. ORPZ-ZH-ODI-130-083/2020, zo dňa 17.09.2020 – kópia,
 25. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-2020/001028-002, zo dňa 31.08.2020 – kópia,
 26. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny – záväzné stanovisko pod č. OU-ZC-OSZP-2020/001025-002, zo dňa 26.08.2020 – kópia,
 27. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia – odpoved' pod č. OU-ZC-OSZP-2020/001027-2, zo dňa 08.09.2020 – kópia,
 28. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-2020/001026, zo dňa 09.09.2020 – kópia,
 29. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom – stanovisko pod č. ORHZ-ZH2-2020/000255-002, zo dňa 04.09.2020 – kópia,
 30. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica – vyjadrenie pod č. CS SVP OZ BB 21/2020/99-39211, zo dňa 19.11.2020 – kópia.
 31. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava – Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov pre Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, zo dňa 25.11.2020,

Zo strany iných účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené pripomienky, resp. námitky k povolovanej stavbe.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 stavebného zákona.

Stavba nesmie byť začatá, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebník je povinný začaťie stavebných prác oznámiť stavebnému úradu.

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Stavebník: **Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, IČO: 36 442 151, v zastúpení splnomocneného zástupcu Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre, IČO: 45515255, v zastúpení konateľa Ing. Vladimíra Majnsiara, podal dňa 08.01.2021 na Obci Horné Hámre žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „**13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV**“ v rozsahu stavebných objektov: **Zahustenie TS, Rozšírenie NNK, Montáž UV, Prípojka VNK**, v obci Horné Hámre, katastrálne územie Horné Hámre, na pozemkoch C-KN parc. č. 578/1, 808/1, 715/1, 2980, 2981/18, 2981/19, 2982, 2987/8, 2987/13 a na pozemkoch podľa E-KN parc. č. 581/3, 774, 2083/2, na ktorých sa stavba umiestňuje, susedných pozemkov a susedných stavieb.

Na stavbu pod názvom: „**13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV**“ bolo Obcou Horné Hámre vydané územné rozhodnutie pod číslom spisu: 414/2020 ÚR-04/2020 dňa 26.11.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2020.

Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie predložil:

- 3x projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia,
- Fotokópiu písomného splnomocnenia od Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zastúpenej Ing. Josefom Nováčkom, riaditeľom divízie Energetické aktíva, zo dňa 24.04.2020,
- Výpis z listu vlastníctva č. 1294 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 25.11.2020 - kópia,
- Výpis z listu vlastníctva č. 1304 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 25.11.2020 - kópia,
- Výpis z listu vlastníctva č. 2411 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 25.11.2020 - kópia,
- Výpis z listu vlastníctva č. 3069 – pre obec Horné Hámre zo dňa 25.11.2020 - kópia,
- Kópiu katastrálnej mapy predmetného územia KÚ Mesta Žarnovica zo dňa 25.11.2020 – 3x,
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Obec Horné Hámre, Horné Hámre č.45, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre, zo dňa 21.10.2020 - Fotokópia,
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Hámre, Horné Hámre č.23, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre, zo dňa 21.10.2020 - kópia,
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zo dňa 06.11.2020 - kópia,

- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzavretá medzi budúcim predávajúcim Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre a budúcim kupujúcim Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zo dňa 02.11.2020 - kópia,
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava – Vyjadrenie o existencii trás podzemných telekomunikačných vedení a všeobecné podmienky ochrany vedení v majetku spoločnosti Energotel a.s., zo dňa 03.08.2020 - kópia,
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod číslom 6612009241, zo dňa 06.04.2020 – kópia,
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - zápisnica o vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia, zo dňa 11.05.2020 – kópia,
- Zmluva č. 01/2020 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Obec Horné Hámre, Horné Hámre č.45, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre, zo dňa 25.04.2020 – kópia,
- Zmluva č. 02/2020 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Hámre, Horné Hámre č.23, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre, zo dňa 13.03.2020 - kópia,
- Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred – stanovisko, pod číslom ASMDpS-1-1066/2020, zo dňa 28.08.2020 – kópia,
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrástecká č. 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom – stanovisko, pod číslom OU-ZH-OCDPK-2020/009761-002, zo dňa 27.08.2020 – kópia,
- Banskobystrický samosprávny kraj, odd. cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica – odpoved', pod č. 08533/2020/ODDCS-2 32257/2020, zo dňa 21.09.2020 – kópia,
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica – vyjadrenie pre územné a stavebné konanie pod č. BBRSC/05078/2020 BBRSC/05089/2020, zo dňa 18.09.2020 – kópia,
- upc broadband, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava – zakreslenie sietí a vyjadrenie pod č. 216191475, zo dňa 29.07.2020 – kópia
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie k projektovej dokumentácii, pod č. SW13364, zo dňa 20.07.2020 – kópia,
- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie pod č. TD/NS/0792/2020/SI zo dňa 24.08.2020 – kópia,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom – záväzné stanovisko pod č. L/2020/01063-3, zo dňa 08.09.2020 – kópia,
- Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica – záväzné stanovisko pod č. OU-ZC-KR-2020/000305, zo dňa 18.08.2020 – kópia,
- MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany – Vyjadrenie pod č. BB-2499/2020, zo dňa 09.10.2020 – kópia,
- O2 Slovakia, s.r.o. – vyjadrenie zo dňa 14.08.2020 – kópia,
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica – záväzné stanovisko pod č. KPUBB-2020/18314-2/73698/rus, zo dňa 16.09.2020 – kópia,
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. – vyjadrenie k projektu stavby pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia pod č. RK/13819/2020 ZC7/357/2020, zo dňa 07.09.2020 – kópia,
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom – Vyjadrenie pod č. OU-ZH-PLO1-2020/009841-002, zo dňa 20.08.2020 – kópia,
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, oddelenie výkonu služby, M. Chrástecká 123, 965 01 Žiar nad Hronom – záväzné stanovisko pod č. ORPZ-ZH-ODI-130-083/2020, zo dňa 17.09.2020 – kópia,

- Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-2020/001028-002, zo dňa 31.08.2020 – kópia,
- Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny – záväzné stanovisko pod č. OU-ZC-OSZP-2020/001025-002, zo dňa 26.08.2020 – kópia,
- Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia – odpoveď pod č. OU-ZC-OSZP-2020/001027-2, zo dňa 08.09.2020 – kópia,
- Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-2020/001026, zo dňa 09.09.2020 – kópia,
- Okresné riadiťstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom – stanovisko pod č. ORHZ-ZH2-2020/000255-002, zo dňa 04.09.2020 – kópia,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica – vyjadrenie pod č. CS SVP OZ BB 21/2020/99-39211, zo dňa 19.11.2020 – kópia.
- Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava – Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov pre Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, zo dňa 25.11.2020,
- Fotokópiu úhrady správneho poplatku zo dňa 08.01.2021, vo výške 200.- eur.

Stavebný úrad prípisom pod číslom: 1/2021 zo dňa 12.01.2021 v zmysle ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámi začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne oznámi, že podľa ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska z vykonaného územného konania a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie povolovanej stavby.

Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad zároveň oznámi začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námitky voči povolovanej stavbe do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanovisko i dotknuté orgány. Stanoviská dotknutých orgánov a ostatných účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky boli skoordinované a zakotvené do podmienok výrokovej časti tohto rozhodnutia. V uskutočnenom stavebnom konaní neboli podané žiadne námitky a pripomienky ku konaniu, o ktorých by bolo potrebné rozhodnúť.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal predmetnú žiadosť a zistil, že:

- dokumentácia splňa podmienky územného rozhodnutia vydaného Obcou Horné Hámre, dňa 26.11.2020, pod číslom spisu: 414/2020 ÚR-04/2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2020, na akcii „**13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV**“, splňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi a nie je predpoklad, že stavba bude mať nad prípustnú mieru negatívne účinky na svoje okolie,
- je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby z hľadiska jej potrieb na riadne užívanie,
- stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Stavebník do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby oznámi obchodné meno zhotoviteľa stavby tunajšiemu stavebnému úradu súčasne s menom zodpovedného stavbyvedúceho v zmysle § 45 ods. 3 a § 46a stavebného zákona.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ust. § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby, ani budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Projektová dokumentácia je vypracovaná v termíne 07/2020, projektantom stavby: Binó s.r.o., Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina, zodpovedný projektant: Ing. Štefan Binó – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1704*A*2-3 Inžinierske stavby.

Dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 a § 48 stavebného zákona a technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné STN.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto na základe predložených dokladov a výsledkov stavebného konania rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní právo podať odvolanie. Podľa § 54 zákona o správnom konaní odvolanie treba podať v lehote **15 dní** odo dňa oznamenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom.




Ing. Milan Mokrý
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa a Obec Horné Hámre: Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia s grafickou prílohou, na ktorej je označený predmet územného rozhodnutia.

Príloha pre účastníkov konania:

Overený zmenšený výkres: Situácia Mierka 1:1000, číslo výkresu: 101

Rozhodnutie sa doručí:

1. Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Splnomocnený zástupca: Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre
3. Starosta obce Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre

Na vedomie sa doručí:

1. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
9. Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, oddelenie výkonu služby, M. Chrástecká 123, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrástecká č. 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
12. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
13. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Po právoplatnosti sa doručí:

1. Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Splnomocnený zástupca: Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre
3. Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

Príloha pre účastníkov konania:

Overený zmenšený výkres: Situácia Mierka 1:1000, číslo výkresu: 101

Ostatní účastníci verejnou vyhláškou.

Telefón 045/6812780	Fax 045/6814734	E – mail hhamre@stonline.sk	Internet	IČO 00320641
Vybavuje: Ing. arch. Ján Kópka, č. tel.: 045/6830027, fax : 045/6812152, e – mail: jan.kopka@zarnovica.eu				

Toto stavebné povolenie zo dňa 15.03.2021 pod číslom 01/2021 SP – 07/2021 stavby „**13364 – Horné Hámre – Húťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV**“ má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (líničková stavba) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Toto stavebné povolenie sa doručuje verejnou vyhláškou aj podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:


.....
Ing. Milan Mokrý
starosta obce

Zvesené dňa:

Vyhľásené v obecnom rozhlase dňa:

.....
Ing. Milan Mokrý
starosta obce



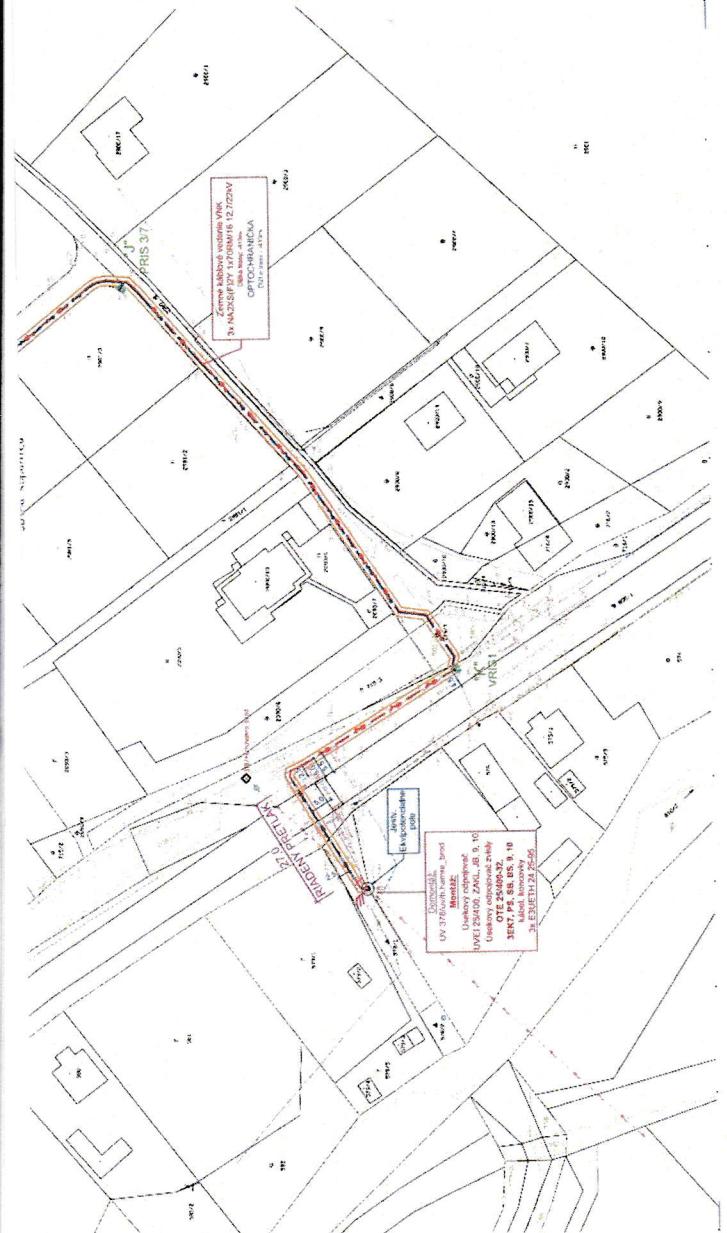

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3 ~ 50Hz, 22 kV

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
PODLA STN 33 2000-4-41:

V NORMALNEJ PREVÁDZKE:

Ochrana živých častí:
UMIESTENIÍM MIMO DOSAH
IZOLOVANÍM A KRYTMI

V PRÍPADE PORUCHY:

Ochrana neživých častí:
SAMOČINNÝM ODPÖJENIAMI NAPÁJANIA SRÝCHLÝM VYPNUTÍM V
SIEŤACH S NÍZKOIMPEDANČNE UZEMNENÝM NEUTRALNÝM BODOM

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3PEN ~ 50Hz, 400/230V [TN-C]

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
PODLA STN 33 2000-4-41:

V NORMALNEJ PREVÁDZKE:

Ochrana živých častí:
IZOLOVANÍM A KRYTMI

V PRÍPADE PORUCHY:

Ochrana neživých častí:
SAMOČINNÝM ODPÖJENIAMI NAPÁJANIA

LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIEŤI

Plynovodné	Jestv. vzdľ. vedenie NN	Pripojková skriňa
Vodovod	Jestv. VN nadzemné, závesný kábel	Verejná osvetlenie
Vodometá šachta VŠ	Navrhované VN vzdušné	Spojka kábelová
Telekomunikačný kábel	Navrhované VN podzemné, kábelové	Úsekový odpínač
Kanalizácia	Navrhované NNK zemné, kábelové	
Kanalizačná šachta KS	Navrhované NNS závesné, kábelové	
Vedenia sôrnočasné	X - Demontáž Vedenia závesné	
Vedenia závesné	Demontáž Vedenia	
Stávajúce vedenia	OCF-remné pásmo	

POZNÁMKY:

INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE. STAVEBNÍK JE PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁC, POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ICH PRESNÉ VYTÝCENIE!

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODzemných VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN.

VZDIALENOSŤ V HORIZONTÁLOM A VO VERTIKÁLOM SMERE PODĽA STN 73 6005.

PRI VÝRUBE DREVÍN, KTORÉ BUDÚ PREKÁŽKOU POČAS PRÍPRAVNÝCH A STAVEBNÝCH PRÁC.

POSTUPOVAŤ V SÚLADE ZÁKONA Č. 543/2002 Z.z. A PODĽA PRÍSLUŠNÉHO PROJEKTU.

PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝCIT VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!

TECHNICKÝ NÁVRH:	13364	SPRACOVATEĽ TN:	Ing. Tomáš Červenák	PROJ. MANÁŽER
VYPRACOVAL:	Ing. Štefan Blaž	ZODP.PROJ.PROF.	Ing. Štefan Blaž	KONTROLÓVAL
OKRES:	Zarnovica	OBEC:	Horné Hámre	
STAVEBNÍK:	Stredoeurópska distribučná, a.s. Pri Rajčanke 2927/8, 01007 Žilina			
STAVBA:	13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV			
OBJEKT:	Zahustenie TS, Rozšírenie NNK, Montáž UV, Prípojka VNK			
Situácia				
FORMAT	4 A4			
DATUM	02.03.2021			
STUPEN	DUR/DSP			
MERITKO	1:1000			
REVZIA	**			
ZAK.ČISLO:	012020			
ARCHIVNÉ ČISLO	20e16 101			
Č.VÝKRESU				

Schvňuje: Obec Horné Hámre
rozhodnutím č. 1/2021 SP-07/2021
zo dňa 15.03.2021

podpis zodpoved. pracovníka